


Widok z góry - rozmieszczenie aparatury

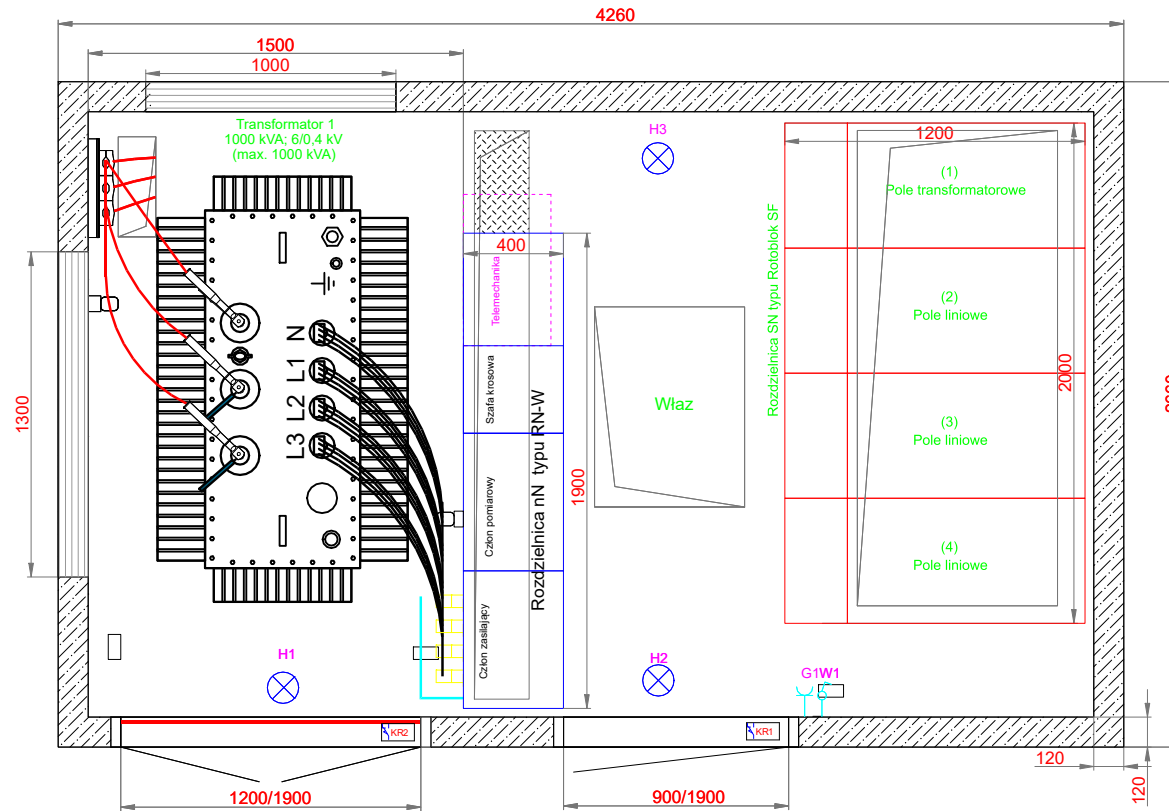

UWAGI!

- 1) Stacja wykonana według normy PN-EN 62271-202.
- 2) W niniejszym opracowaniu przyjęto transformatory max. 1000 kVA 6,3/0,4kV o wymiarach: (dł. x szer. x wys.) 1570 mm x 1030 mm x 1920 mm. Jeżeli wymiary transformatorów będą inne, gabaryty stacji mogą ulec zmianie. Montaż transformatora przez drzwi możliwy przy zdemontowanych kołach jezdnych.
- 3) Stopień ochrony stacji: IP23D.
- 4) Za dobór transformatora, aparatury odpowiada projektant adaptujący.